


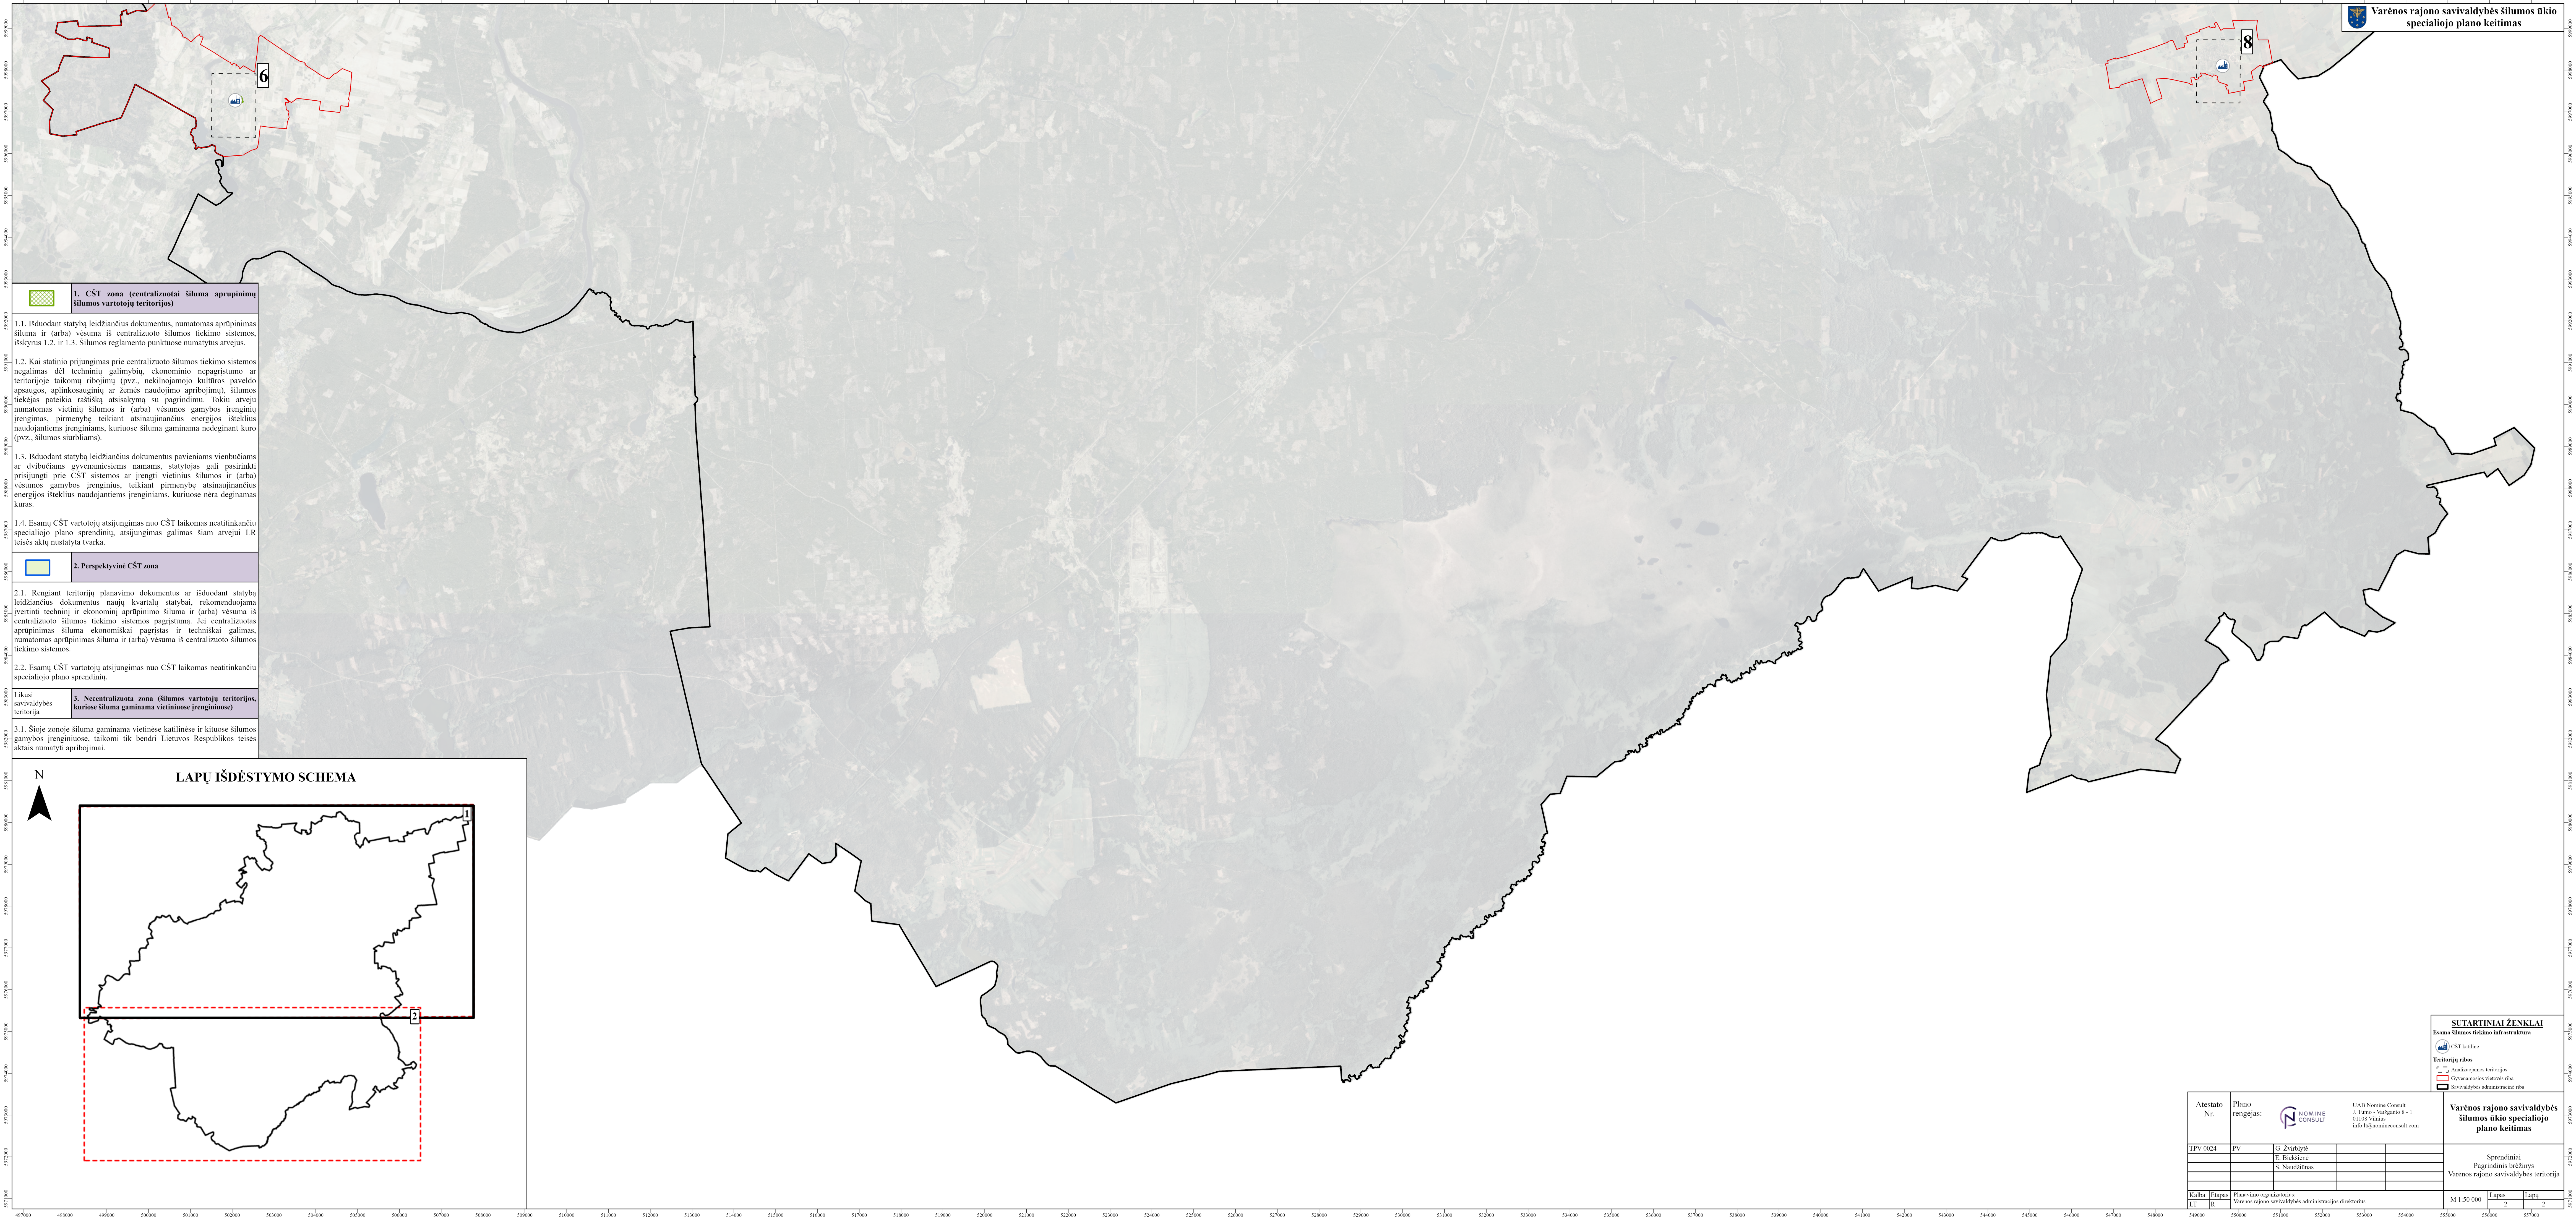

1. CŠT zona (centralizuotai šiluma aprūpinimų šilumos vartotojų teritorijos)


- 1.1. Išduodant statybą leidžiančius dokumentus, numatomas aprūpinimas šiluma ir (arba) vėsuma iš centralizuoto šilumos tiekimo sistemos, išskyrus 1.2. ir 1.3. Šilumos reglamento punktuose numatytus atvejus.
- 1.2. Kai statinio prijungimas prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos negalimas dėl techninių galimybių, ekonominio nepagrįstumo ar teritorijoje taikomų ribojimų (pvz., nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, aplinkosauginių ar žemės naudojimo apribojimų), šilumos tiekejais pateikia raštišką atsisakymą su pagrindimu. Tokiu atveju numatomas vietinių šilumos ir (arba) vėsumos gamybos įrenginių įrengimas, pirmenybę teikiant atsinaujinančius energijos šaltelius naudojančioms įrenginiams, kuriuose šiluma gaminama nekeginant kuro (pvz., šilumos siurbliams).
- 1.3. Išduodant statybą leidžiančius dokumentus paviniams vienbučiams ar dvibučiams gyvenamiesiems namams, statytojas gali pasirinkti prijungti prie CŠT sistemos ar įrengti vietinius šilumos ir (arba) vėsumos gamybos įrenginius, teikiant pirmenybę atsinaujinančius energijos šaltelius naudojančioms įrenginiams, kuriuose nėra deginamas kuras.
- 1.4. Esamų CŠT vartotojų atsijungimus nuo CŠT laikomas neatitinkančiu specialiojo plano sprendinių, atsijungimas galimas šiam atveži LR teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Perspektyvinė CŠT zona

- 2.1. Rengiant teritorijų planavimo dokumentus ar išduodant statybą leidžiančius dokumentus naujų kvartalų statybai, rekomenduojama įvertinti techninį ir ekonominį aprūpinimo šiluma ir (arba) vėsuma iš centralizuoto šilumos tiekimo sistemos pagrįstumą. Jei centralizuotas aprūpinimas šiluma ekonomiškai pagrįstas ir technškai galimas, numatomas aprūpinimas šiluma ir (arba) vėsuma iš centralizuoto šilumos tiekimo sistemos.
- 2.2. Esamų CŠT vartotojų atsijungimus nuo CŠT laikomas neatitinkančiu specialiojo plano sprendinių.

3. Ncentralizuota zona (šilumos vartotojų teritorijos, kuriose šiluma gaminama vietiniuose įrenginiuose)

- 3.1. Šioje zonoje šiluma gaminama vietinėse katilinėse ir kituose šilumos gamybos įrenginiuose, taikomi tik bendri Lietuvos Respublikos teisės aktais numatyti apribojimai.

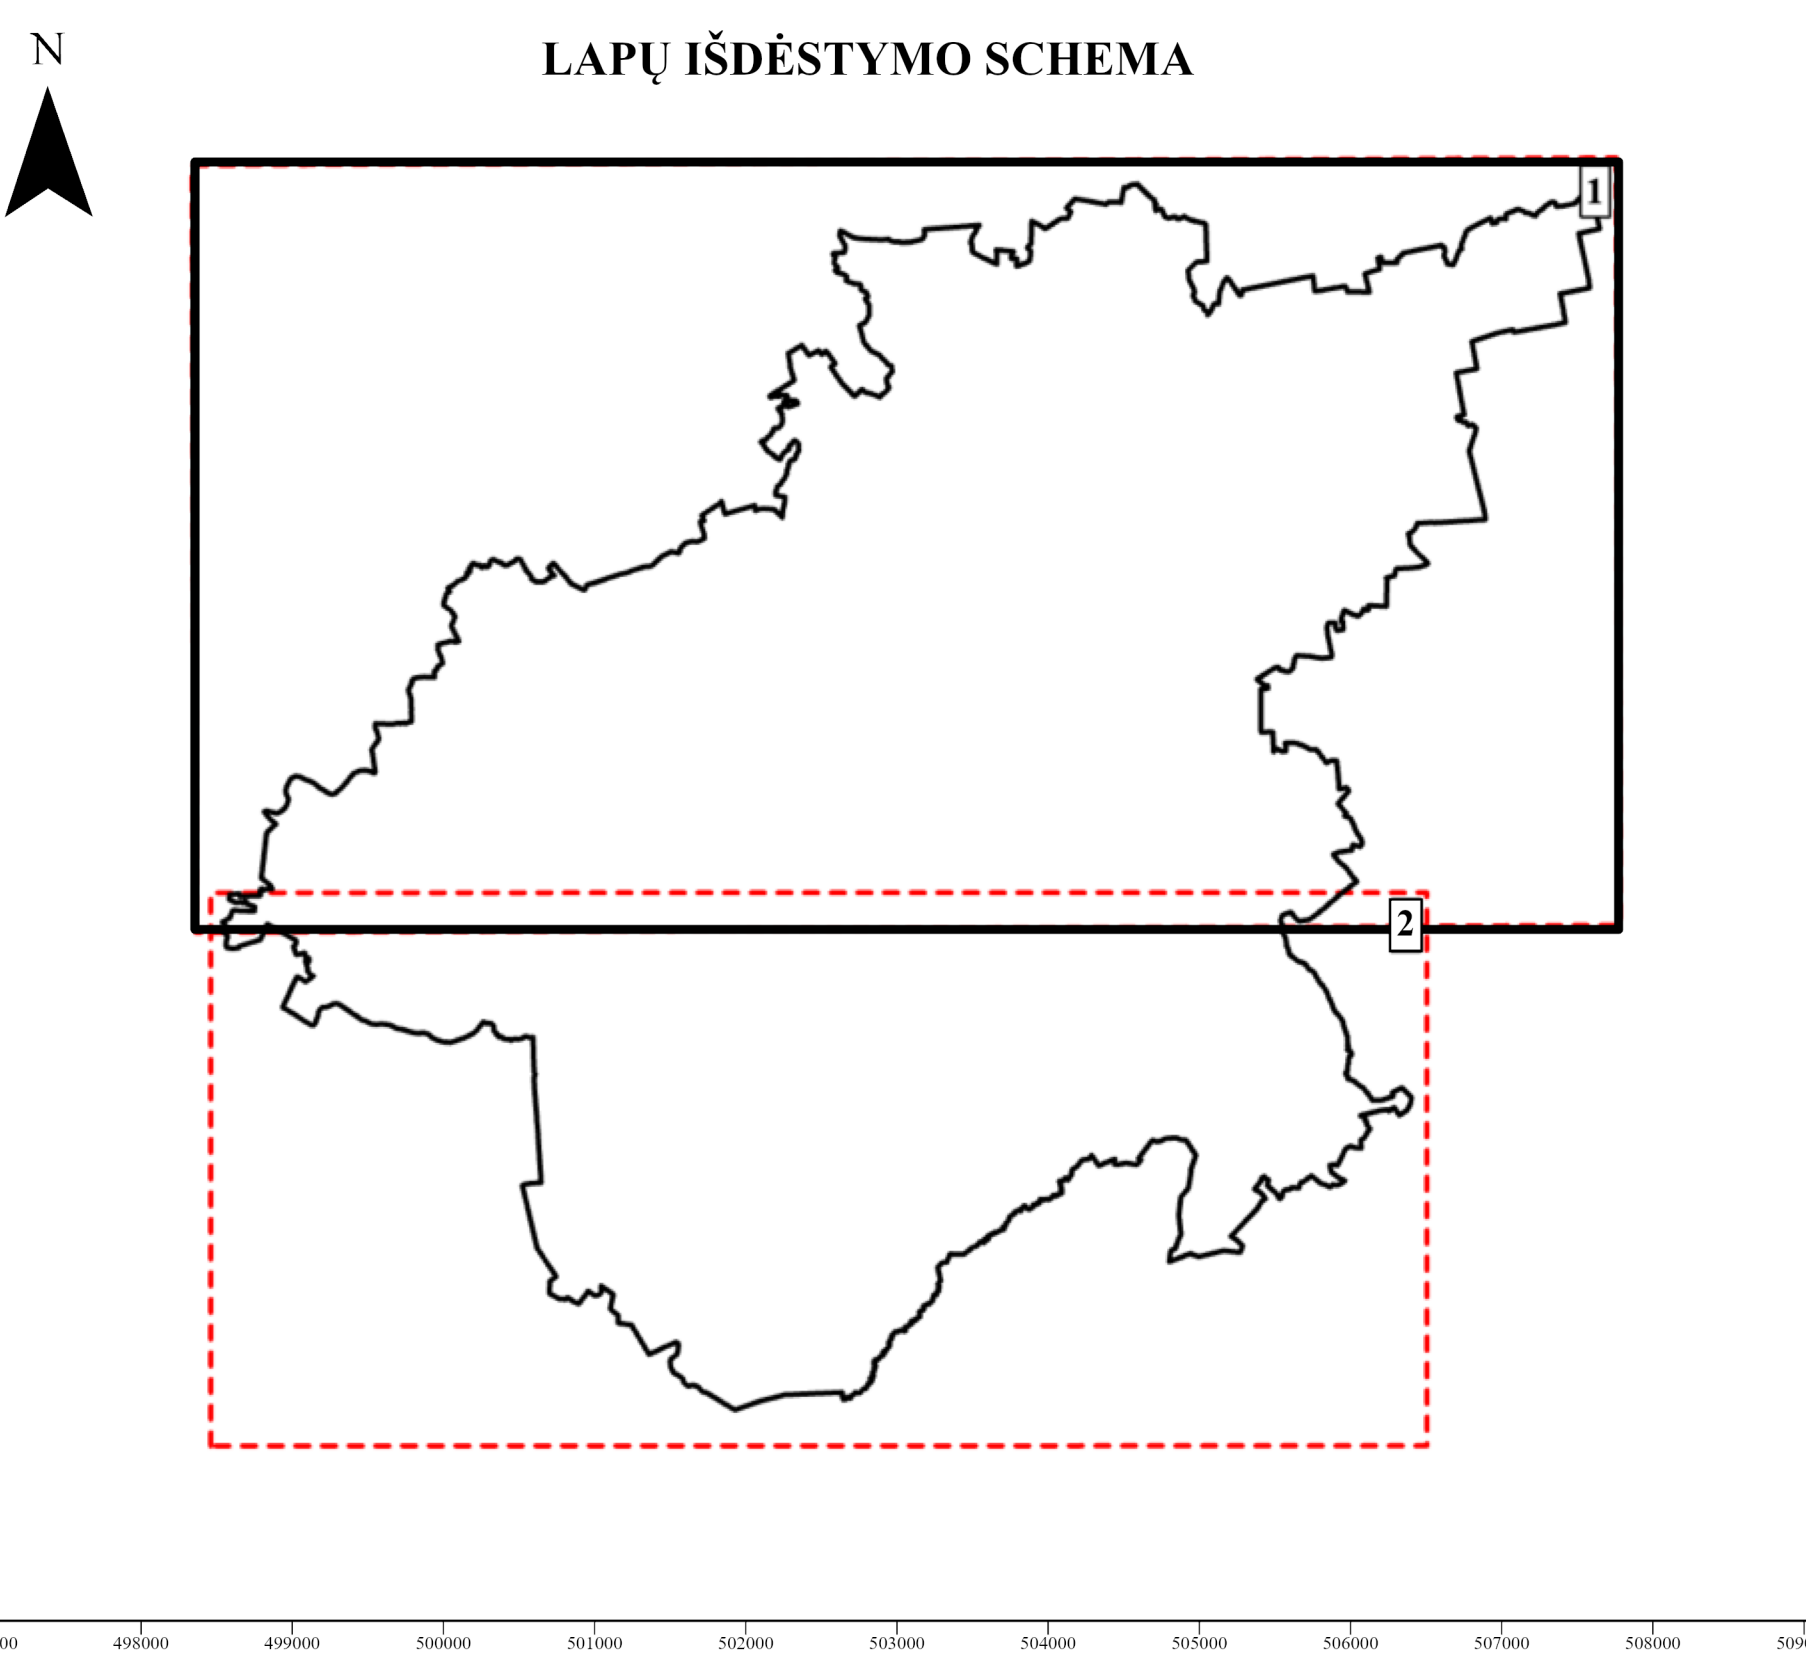

SUTARTINAI ŽENKLAI

Esama šilumos tinklams infrastruktūra

CŠT katilinė

Teritorijų ribos

- Auditorijos teritorijos
- Gyvenamosios vietovės riba
- Savivaldybės administracinė riba

Atestato Nr.	Plano rengėjas:	UAB Nemune Consult J. Tamo - Vaižganto 8 - I 01108 Vilnius info@nemuneconsult.com			Varėnos rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano keitimas		
TPV 0024	PV	G. Žvirblys			Sprendiniai Pagrindinis brėžinys Varėnos rajono savivaldybės teritorija		
		E. Beksienė					
		S. Naudžiūnas					
Kalba	Etapas	Planavimo organizatorius: Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktorius			M 1:50 000	Lapas	Lapu
LT	R					2	2